

Městský úřad Jistebnice

stavební úřad

Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice, tel. : 381 273 288, E – mail: obec@jistebnice.cz,
IDDS: dvibdsi

Č.j.: OBJI/886/2020 - 4

Vyřizuje: Radmila Jelínková

V Jistebnici: 21. 9. 2020

E.ON Distribuce,a.s. zastoupení : Elektroinvest Strakonice, s.r.o.

F.A.Gerstnera 2151/6 Katovická 175

Č.Budějovice Strakonice

IČ : 28085400

IČ : 25185969

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Jistebnice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 4.8.2020 podal

E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice, který zastupuje : Elektroinvest Strakonice, s.r.o., IČ : 25185969, Katovická č.p.175, 386 01 Strakonice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

VNs.Cunkov: přel.golfově hřiště na pozemcích pč. 606/2,611/3,620/3,620/5,523, st.116, pč.524,529/5, 529/2,521,520,522,1074,515/4,517,498, 501,513/2,514,512/1,1073/2 v kat. území Cunkov, č.a. 1030055602 (dále jen "stavba").

Druh a účel umístěvané stavby:

Účelem stavby je přeložka venkovního vedení VN v areálu golfového hřiště v kat. území Cunkov.

Předmětem projektové dokumentace je přeložka venkovního vedení VN v prostoru golfového hřiště.

Provozovatelem nového zařízení (nová stavba) bude E.ON Distribuce, a.s.

Členění stavby

SO 01	Kabelové vedení VN 22 kV
SO 02	Sdělovací vedení
SO 03	Kabelové vedení NN 0,4 kV
SO 04	Demontáž
SO 05, PS1	Trafostanice VN/NN

SO 01, SO 02 Kabelové vedení VN 22 kV, sdělovací vedení

Původní venkovní vedení VN 22 kV bude nahrazeno zemním kabelem. Stávající venkovní vedení VN 22 kV bude ukončeno v místě podpěrných bodů č.b. 58 a 63. Zde bude venkovní vedení ukončeno na nových příhradových stožárech. Kabelový svod z venkovního vedení bude vybaven vertikálním odpínačem Fla a

omezovači přepětí. Stožár bude uzemněn ekvipotencionálními kruhy. Kabelové svody budou ukončeny v trafostanici UKL3119 v rozvaděči KKKT. Třetí kabelový vývod z tohoto rozvaděče bude nahrazovat venkovní vedení - odbočka z č.b.63 pro trafostanici TS Obec (Alenina Lhota). Od TS až k č.b.63 bude tento kabel veden ve stejné trase, s přívodem z č.b.63 k TS. V místě stávajícího úsekového odpínače pro TS Obec (Alenina Lhota) bude venkovní vedení VN ukončeno na sloupu 10,5/15kN. Tento sloup bude vybaven úsekovým odpínačem, bleskojistkami VN a uzemněním. Ke kabelovému vedení bude v trase přisvazkována HDPE trubka pro potřeby optické komunikace.

Kabely VN budou uloženy v pískovém loži krytém betonovou deskou. Minimální krytí kabelů VN bude 1,0 m ve volném terénu. Přejchod vodních toků a komunikace bude proveden protlakem.

SO 03 Kabelové vedení NN 0,4 kV

Mezi novou a původní trafostanicí bude položeno propojovací vedení 2x NAYY 4 x 150 mm². V prostoru původní TS budou nové kabely přispojovány ve stávající trase.

Kabely NN budou uloženy ve volném terénu v pískovém loži krytém folií z PVC. Ve více namáhaných místech (vjezdy) bude uložení kabelů provedeno v kabelových chráničkách. Minimální krytí kabelů NN bude 0,7 m ve volném terénu, v přechodu vjezdu 1,0 m. Přejchod vjezdu bude proveden protlakem.

SO 04 Demontáže

Venkovní vedení VN bude z prostoru golfového hřiště odstraněno. Demontovaný materiál bude po vytřídění zpracován v souladu se zákonem o odpadech.

SO05, PSI Trafostanice 22/0,4kV

S ohledem na potřebu většího rozvaděče pro připojení třech přívodních kabelů bude nutno počítat s větší kioskovou trafostanicí – byl zvolen typ BETONBAU UKL3119. Do trafostanice bude umístěn stávající transformátor z nahrazené trafostanice. Kromě již zmiňovaného rozvaděče VN KKKT bude v trafostanici osazen rozvaděč NN. Trafostanice bude uzemněna ekvipotencionálními kruhy.

Ve staveništi se nacházejí stávající inženýrské sítě, které je nutné před zahájením zemních prací vytyčit. Jedná se o sdělovací kabely SEK, podzemní vedení VN, nadzemní vedení VN, distribuční trafostanici VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN a případné místní vodovodní a kanalizační přípojky. Křížovatky a souběhy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- ***Pozemky pč. 606/2,611/3,620/3,620/5,523, st.116, pč.524,529/5, 529/2,521,520,522, 1074, 515/4,517,498, 501,513/2,514,512/1,1073/2 v kat. území Cunkov se nachází v nezastavěném území města Jistebnice (viz mapa evidence nemovitostí se zastavěným územím, účinnost od 22.8.2020). Umístění domu a ostatních součástí stavby je na přiložené ověřené situaci, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.***
- ***Město Jistebnice nemá pro své území platnou územně plánovací dokumentaci. ÚP byl městu Jistebnici ke dni 31.10.2014 Krajským soudem v Č. Budějovicích zrušen.***
- **Stavební zákon § 18 odst.5 - v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepšují podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umísťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.**

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro územní řízení vyhotovenou a autorizovanou: fa ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., pracoviště Tábor, Chýnovská č.p.2880, 390 02 Tábor, zodpovědný projektant: Milan Brejcha, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT : 0100747, vypracované : 07/2020.
- Před zahájením prací požádá investor o vytyčení podzemních sítí a zajistí ochranu stávajících inženýrských sítí před poškozením, v souladu s technickými podmínkami poskytnutými jejich majiteli a správci.

- Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby.
- Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
- Veškeré práce budou provedeny v souladu s vyjádřeními správců podzem. sítí, orgánů státní správy, vlastníků pozemků a zainteresovaných organizací.
- Byly doloženy stanoviska, souhlasy, vyjádření dotčených orgánů:
- **Archeologický ústav AV ČR Praha, Vyjádření ze dne 6.8.2020, č.j.: ARUP-5992/2020**
- **MěÚ Tábor, Odbor rozvoje, Závazné stanovisko ze dne 4.9.2020, č.j.: METAB 48506/2020/OR/RSil**
Záměr je přípustný.
- **MěÚ Tábor, OŽP, Závazné stanovisko ze dne 28.7.2020, č.j.: METAB 40863/2020/OŽP/Kr**
Souhlas vodoprávního úřadu.
- **MěÚ Tábor, OŽP, Společné stanovisko ze dne 19.2.2020, č.j.: METAB 7565/2020/OŽP/Maš**
Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
- **MěÚ Tábor, OŽP, Závazné stanovisko ze dne 18.2.2020, č.j.: METAB 9990/2020/OŽP/Mu**
Souhlasí se bez podmínek.
- **Povodí Vltavy, s.p., Stanovisko ze dne 13.7.2020, č.j.: 47478/2020-142**
Uvedený záměr je možný.
- **MěÚ Tábor, Odbor dopravy, Závazné stanovisko ze dne 7.2.2020, č.j.: METAB 8010/2020/OD/ONov**
Souhlasné závazné stanovisko.
- **Policie ČR, Vyjádření ze dne 21.2.2020, č.j.: KRPC-731-130/ČJ-2020-020806**
Souhlasí se se záměrem.
- **Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Vyjádření ze dne 6.6.2020, č.j.: 657478/20, .č.j.: 0120805373**
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací.
- **E.ON Distribuce, a.s., Vyjádření ze dne 5.2.2020, č.j.: M18416-26030071**
V zájmovém území uvedené stavby se nachází podzemní vedení VN, nadzemní vedení NV, distribuční trafostanice VN, NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN.
Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy.

Budou splněny podmínky uvedené v jejich stanoviscích, vyjádřeních a jiných dokladech.

Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit- stavba dopravní a občanské infrastruktury může být užívána pouze na základě §122 o užívání stavby – kolaudační souhlas stavby.

Při provádění prací bude dbáno předpisů bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbude platnost, nebude- li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné

obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů nebo nebude –li stavební nebo jiné povolení řízení zastaveno nebo bude –li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Odůvodnění:

Dne 4.8.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: VN. Cunkov : přel. golfové hřiště na pozemcích pč. 606/2,611/3,620/3,620/5,523, st.116,pč.524,529/5, 529/2, 521,520,522, 1074,515/4,517,498, 501,513/2,514,512/1,1073/2 v kat. území Cunkov, č.a. 1030055602.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům, všem známým účastníkům řízení a veřejnosti veřejnou vyhláškou. Pro dotčené území byl zrušen územní plán.

K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s případným ohledáním na místě na den 4.8.2020, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Současně upozornil, že nejpozději při veřejném ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky, dotčené orgány svá stanoviska a veřejnost připomínky, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Informace o záměru byla vyvěšena. Dne 4.8.2020 stavební úřad v oznámení stanovil datum konání veřejného projednání na 14.9.2020 a určil lhůtu účastníkům řízení, že se dle § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 3 dnů ode dne konání veřejného ústního jednání.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků a staveb na nich, včetně pozemků sousedících a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst.1 a odst.2 stavebního zákona, tj. žadatel, obec na jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou, ostatní vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou v takové vzdálenosti od stavby, že jejich práva a právem chráněné zájmy nemohou být stavbou dotčeny), vlastníci a správci dotčené infrastruktury.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice, který zastupuje :
Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická č.p. 175, 386 01 Strakonice
Město Jistebnice, Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice

Golf Čertovo břemeno s.r.o., Alenina Lhota č.p. 7, 391 33 Jistebnice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390, Nové Město, 128 00 Praha 28

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Praha9, 190 00 Praha

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých stavební úřad při rozhodování vycházel:

- Archeologický ústav AV ČR Praha, Vyjádření ze dne 6.8.2020, č.j.: ARUP-5992/2020
- MěÚ Tábor, Odbor rozvoje, Závazné stanovisko ze dne 4.9.2020, č.j.: METAB 48506/2020/OR/RSil
- MěÚ Tábor, OŽP, Závazné stanovisko ze dne 28.7.2020, č.j.: METAB 40863/2020/OŽP/Kr
- MěÚ Tábor, OŽP, Společné stanovisko ze dne 19.2.2020, č.j.: METAB 7565/2020/OŽP/Maš
- MěÚ Tábor, OŽP, Závazné stanovisko ze dne 18.2.2020, č.j.: METAB 9990/2020/OŽP/Mu
- Povodí Vltavy,s.p., Stanovisko ze dne 13.7.2020, č.j.: 47478/2020-142
- MěÚ Tábor, Odbor dopravy, Závazné stanovisko ze dne 7.2.2020, č.j.: METAB 8010/2020/OD/ONov
- Policie ČR, Vyjádření ze dne 21.2.2020, č.j.: KRPC-731-130/ČJ-2020-020806
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Vyjádření ze dne 6.6.2020, č.j.: 657478/20, .č.j.: 0120805373
- E.ON Distribuce, a.s., Vyjádření ze dne 5.2.2020, č.j.: M18416-26030071

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků a veřejnosti:

- *Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.*

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- *Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.*

Vyjádření veřejnosti:

- *Bez vyjádření, nebyly uplatněny.*

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona a že nemohou být ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Město Jistebnice nemá pro své území platnou územně plánovací dokumentaci. ÚP byl městu Jistebnici ke dni 31.10.2014 Krajským soudem v Č. Budějovicích zrušen.

Záměr umístění stavby VN. Cunkov : přel.golfové hřiště na pozemcích pč. 606/2,611/3,620/3, 620/5,523, st.116, pč.524,529/5, 529/2,521,520,522,1074,515/4,517,498,501,513/2,514,512/1,1073/2 v kat. území Cunkov, č.a. 1030055602 *se nachází v nezastavěném území města Jistebnice (viz mapa evidence nemovitostí se zastavěným územím , účinnost od 22.8.2020).*

§ 18 odst.5 – V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepšují podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu , například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umísťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrocích, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Vedoucí stavebního úřadu
Radmila Jelínková

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši **1000 Kč**, byl **zaplacen: 3.9.2020.**

Příloha: situační výkres

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne 29.9.2020

Sejmuto dne: 4.10.2020

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Městský úřad
stavební úřad
391 33 Jistebnice
tel. 381273383 fax: 381273256

Městský úřad
stavební úřad
391 33 Jistebnice
tel. 381273383 fax: 381273256

Doručí se:

Žadatel: (doručenka do vlastních rukou, datová schránka)

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice, kterého zastupuje:
Elektroinvest Strakonice s.r.o., Katovická č.p. 175, 386 01 Strakonice

Obec: (doručenka)

Město Jistebnice, Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice

Ostatní účastníci: (datová schránka, doručení do vlastních rukou, doručení)

Golf Čertovo břemeno s.r.o., Alenina Lhota č.p. 7, 391 33 Jistebnice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390, Nové Město, 128 00 Praha 28

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Praha9, 190 00 Praha

Dotčené správní úřady: (datové schránky)

Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 15 Tábor


MěÚ Tábor ŽP, Husovo nám č.p. 2938, 390 02 Tábor

Archeologický ústav AV ČR Praha, Referát archeologické památkové péče, Letenská č.p. 4, malá Strana, 118 01 Praha 1

Policie ČR, okresní ředitelství, Soběslavská č.p. 2763, 390 05 Tábor

Veřejnost: (veřejnou vyhláškou)

Spis

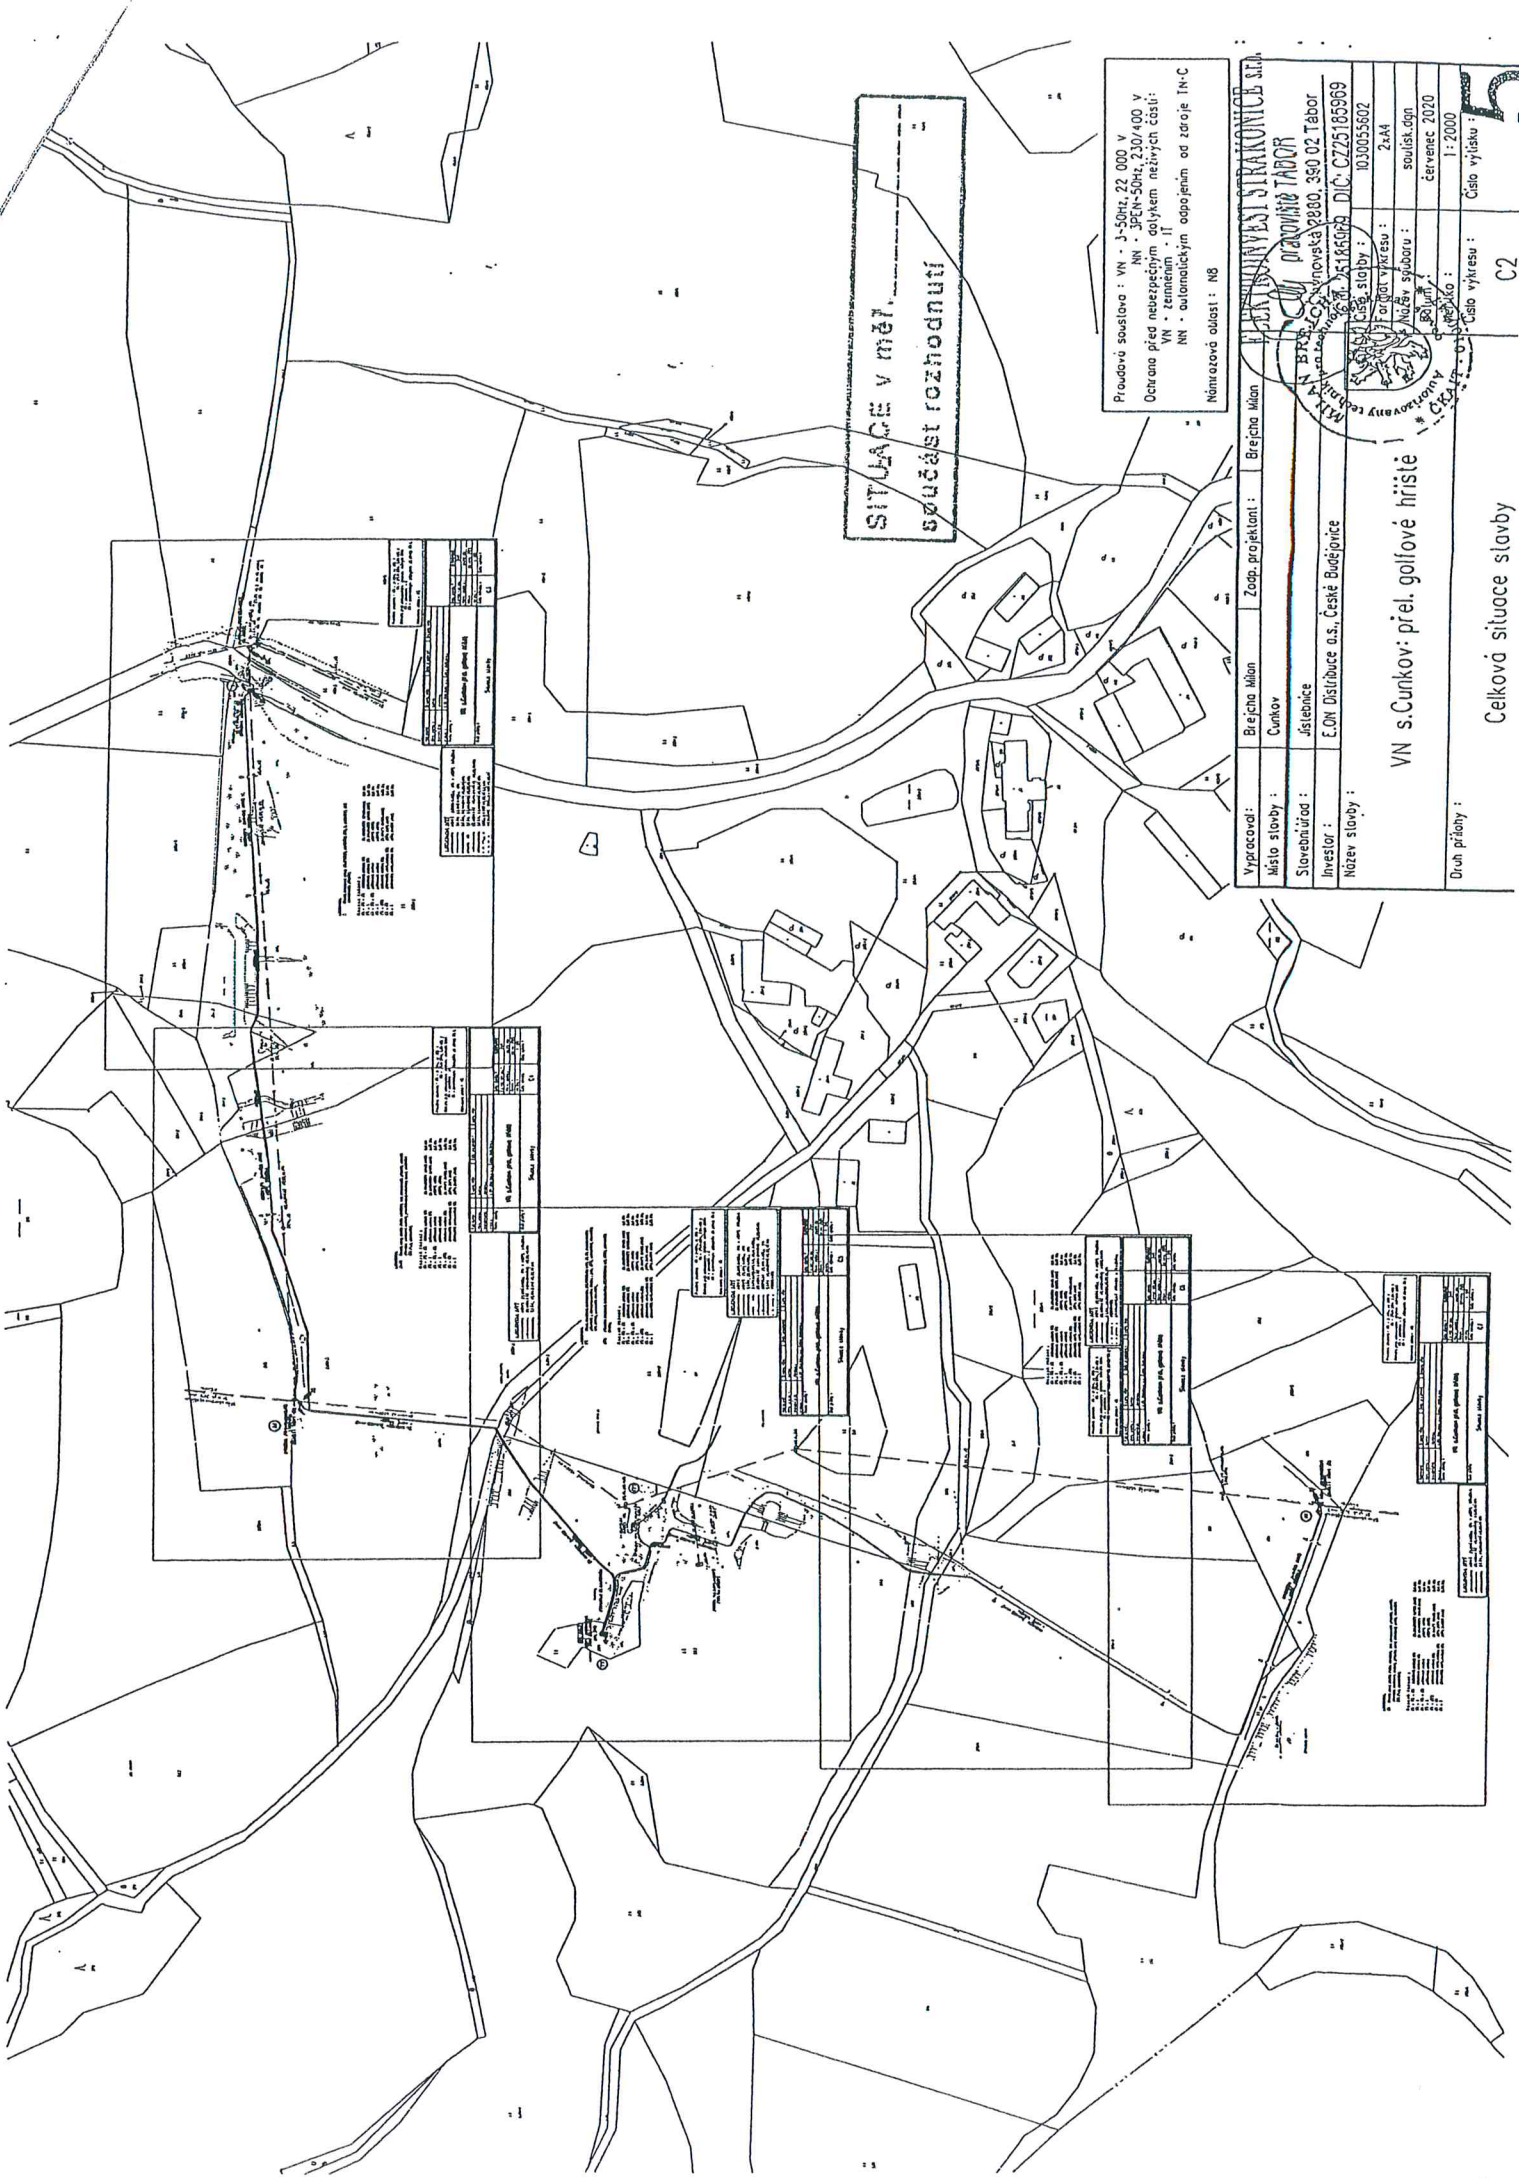

SITUACE v msti
současnost rozhodnutí

Provdavá soustava : VN - 1x50Hz, 23 000 V
 NN - 3FN-50Hz, 230/400 V
 Ochrana před nebezpečným pokytem netýčenými částmi:
 VN - zemněním - II
 NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C
 Návržová oblast : N8

Vypracoval:	Břežina Milan	Zodp. projektant:	Břežina Milan
Místo stavby:	Cunkov		
Stavební úřad:	Jistebnice		
Investor:	E.ON Distribuce a.s., České Budějovice		
Název stavby:			

Objekt:	STAVBA VN PŘEVODNĚNÍ STŘEDNICE VN
Pracovní číslo:	10.00055602
Číslo výkresu:	2-A4
Projekční ústav:	souřadk.ign
Číslo spáru:	červenec 2020
Číslo listu:	1 z 2000
Číslo výkresu:	
Číslo výkresu:	

VN s.Cunkov: prel. gollové hrsti

Čekková situace stavby

C2